

1. 管理型最終処分場

(1) 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
燃え殻	295 t
汚泥	3,100 t
廃プラスチック類	185 t
紙くず	0 t
木くず	3 t
繊維くず	0 t
ゴムくず	0 t
金属くず	1 t
ガラ・コン・陶くず	538 t
がれき類	32 t
廃油(タールピッチ)	0 t
動植物残さ	0 t
鉱さい	41 t
ばいじん	169 t
コンクリート固化物	0 t
廃石綿等	603 t
建設混合廃棄物	0 t
合計	4,967 t

小数点以下四捨五入

(2) 水質検査の実施状況と措置

事項	地下水				放流水
	A 井戸	E 井戸	F1 井戸	F2 井戸	放流池
採取場所					
採取年月日	平成 30年 3 月 13 日	平成 30年 3 月 13 日	平成 30年 3 月 13 日	平成 30年 3 月 13 日	平成 30年 3 月 13 日
分析結果が得られた日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日
塩化物イオン濃度	5.4 mg/l	1.9 mg/l	3.9 mg/l	3.9 mg/l	—
水素イオン濃度	/	/	/	/	6.9
生物化学的酸素要求量					0.5 mg/l未満
化学的酸素要求量					13 mg/l
浮遊物質					1 mg/l未満
窒素含有量					2.4 mg/l
その他					
異状の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

採取場所の位置は別図に示す

(3) 施設の点検

事項	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等
点検日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日	平成 30年 3 月 27 日
異状の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

2. 安定型最終処分場

(1) 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	0 t
ゴムくず	0 t
金属くず	0 t
ガラ・コン・陶くず	0 t
がれき類	0 t
合計	0 t


(2) 水質検査の実施状況と措置

事項	浸透水
採取場所	配管出口
採取年月日	平成 30年 3 月 13 日
分析結果が得られた日	平成 30年 3 月 27 日
化学的酸素要求量	17 mg/l
異状の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日

(3) 展開検査

実施回数	0 回/月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着等が認められた年月日	平成 年 月 日

～別図～ 地下水・放流水等の採取場所

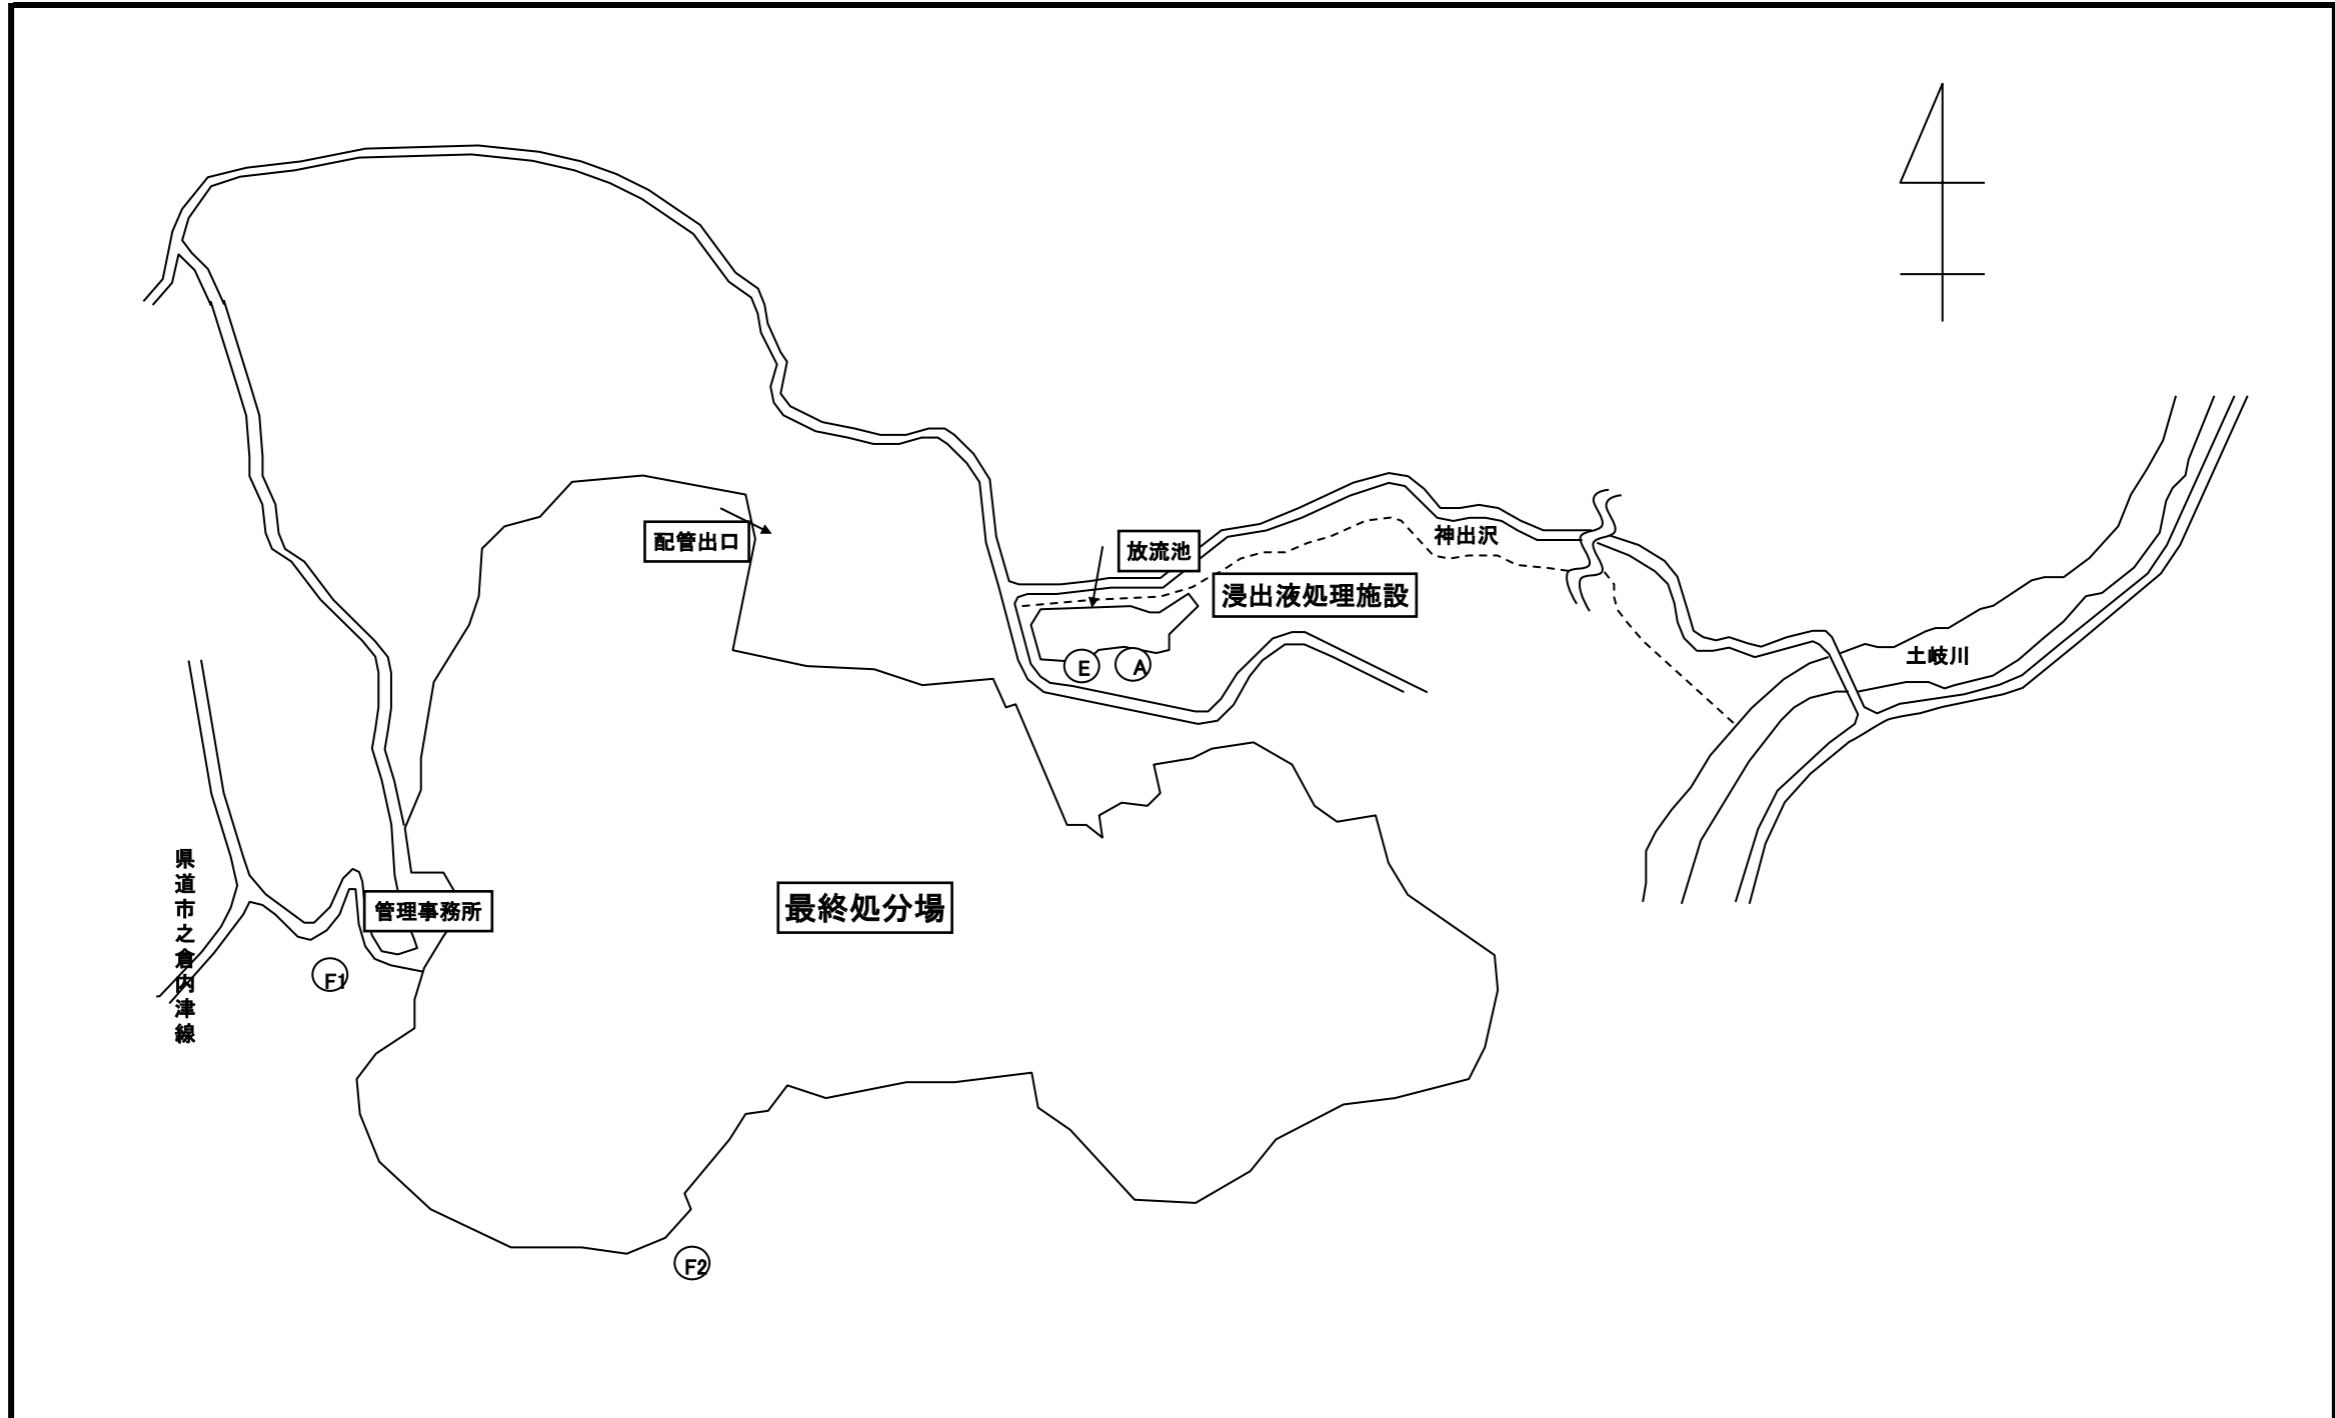

平成29年度残余埋立量

処分場種類	測定年月日	残余埋立量
管理型最終処分場	平成 30 年 3 月 31 日	791,956 m ³
安定型最終処分場	平成 30 年 3 月 31 日	2,745 m ³